

## 檳州供水機構提供省水小貼士

1. 尽量避免使用水管，水管冲洗很浪费水。
2. 应该避免频密洗车和摩哆，若交通工具脏了，请用水桶装水，以湿布擦拭即可。
3. 用喷壶代替水管给植物和花园浇水。
4. 立即修复所有漏水的水龙头，水管和厕所。
5. 不要让水龙头在没有需要下操作，教导孩子如何正确关闭水龙头。



■民众受促用喷壶代替水管，给植物和花园浇水。

亞依淡水壩差17%到警戒線

# 大家要省水!



■檳供水机构促请民众，避免频密洗车和洗摩哆。

■何水作  
檳供水机构提醒民众，不要让任



(檳城19日讯) 檳州供水机构响起警报，基於炎热和乾燥的气候，亞依淡水壩的有效容量，已从今年1月1日的92.2%，降至2月18日的67.3%，降幅24.9%。

虽然还未到50%的警戒线，但与去年1月1日至2月18日期间，亞依淡水壩原水的每日平均下降率，是每日有效容量0.15%相比，今年2月1日至18日原水下降率增加至327%。

### 實施供水控制措施

檳州供水机构兼檳州供水控股有限公司总执行长拿督杰瑟尼今日说，降雨量低，是亞依淡水壩的有效容量急剧下降主因。在这段期间，该水壩的降雨量只有94毫米。

他发文告说，相比之下，自1月1日起，直落巴巷水壩的降雨量总数为172.5毫米，有效容量则

从78.8%增至79.1%。

杰瑟尼促请民众节约用水，檳供水机构已经实施乾燥天气供水控制措施，确保可持续供水直至雨季到来。

他说，亞依淡水壩储存原水是用来作亞依淡乡镇，以及周边地区的供水用途，不过，高用水量是亞依淡水壩有效容量，大幅度下降的第二主因。


在这段期间，亞依淡水壩的原水，每日平均下降率是每日有效容量的0.15%。

杰瑟尼说，显然，亞依淡乡镇及周边地区的用水量，在炎热乾燥天气因素下，加上佳节庆祝活动而在这段期间飙升。

“如此高的用水量是危险的，特别是当亞依淡水壩的原水储存明显被大量消耗。”

因此，他说，檳州供水机构寻求亞依淡乡镇及周边地区，所有用水户的理解与合作。

亞依淡水壩原水下降率		
时段	每日下降率	增加
2018年1月1日至2月18日	0.15%	-
2019年1月1日至1月31日	0.40%	+167%
2019年2月1日至2月18日	0.64%	+327%

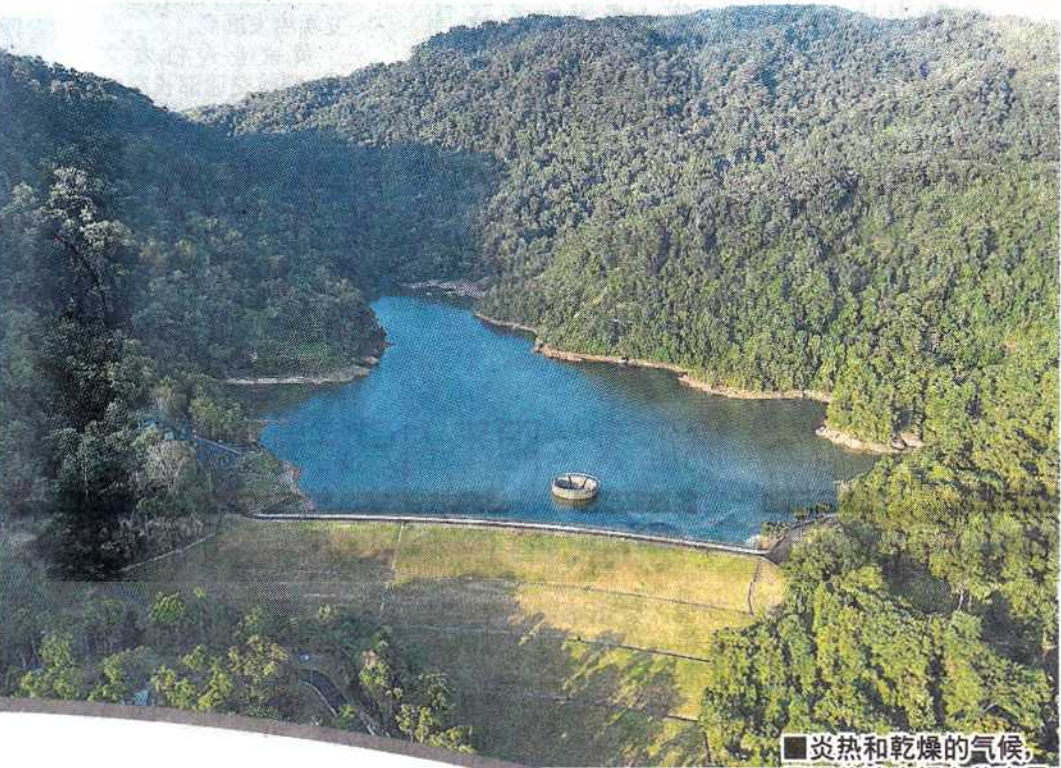

■炎热和乾燥的气候，是亞依淡水壩有效容量急剧下降的主因。

■亞依淡水壩的有效容量，已降至2月18日的67.3%。

今日

中國報  
CHINA PRESS  
星期三  
20.2.2019

宜忌  
祭祀 買田  
嫁娶 置業  
交易

北馬

NORTHERN REGION



<http://penang.chinapress.com.my/>

亞依淡水壩與直落巴巷水壩有效容量的變化

#### A. 亞依淡水壩

今年1月1日有效容量：92.2%

今年2月18日有效容量：67.3%

差别：降24.9%

#### B. 直落巴巷水壩

今年1月1日有效容量：78.8%

今年2月18日有效容量：79.1%

差别：加0.3%

## 傑瑟尼：難準確預測下雨天

杰瑟尼说，人民也须发挥角色，节约用水以支持檳城的“无配水”政策。

“请注意，我们无法准确预测雨水，什麼時候会到来重新补充亞依淡水壩。”

他也呼吁檳城人在目前炎热和乾燥的季节，明智地用水。

“让我们一起努力节约用水，直到雨季的到来。”



■杰瑟尼